


- OZNACZENIA :
- OPTYCZNA CZUŁKA DYMU Z IZOLATOREM ZWARC
 - SYGNALIZATOR AKUST. ADRES. Z IZOLATOREM ZWARC
 - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU Z IZOLATOREM ZWARC
 - CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU

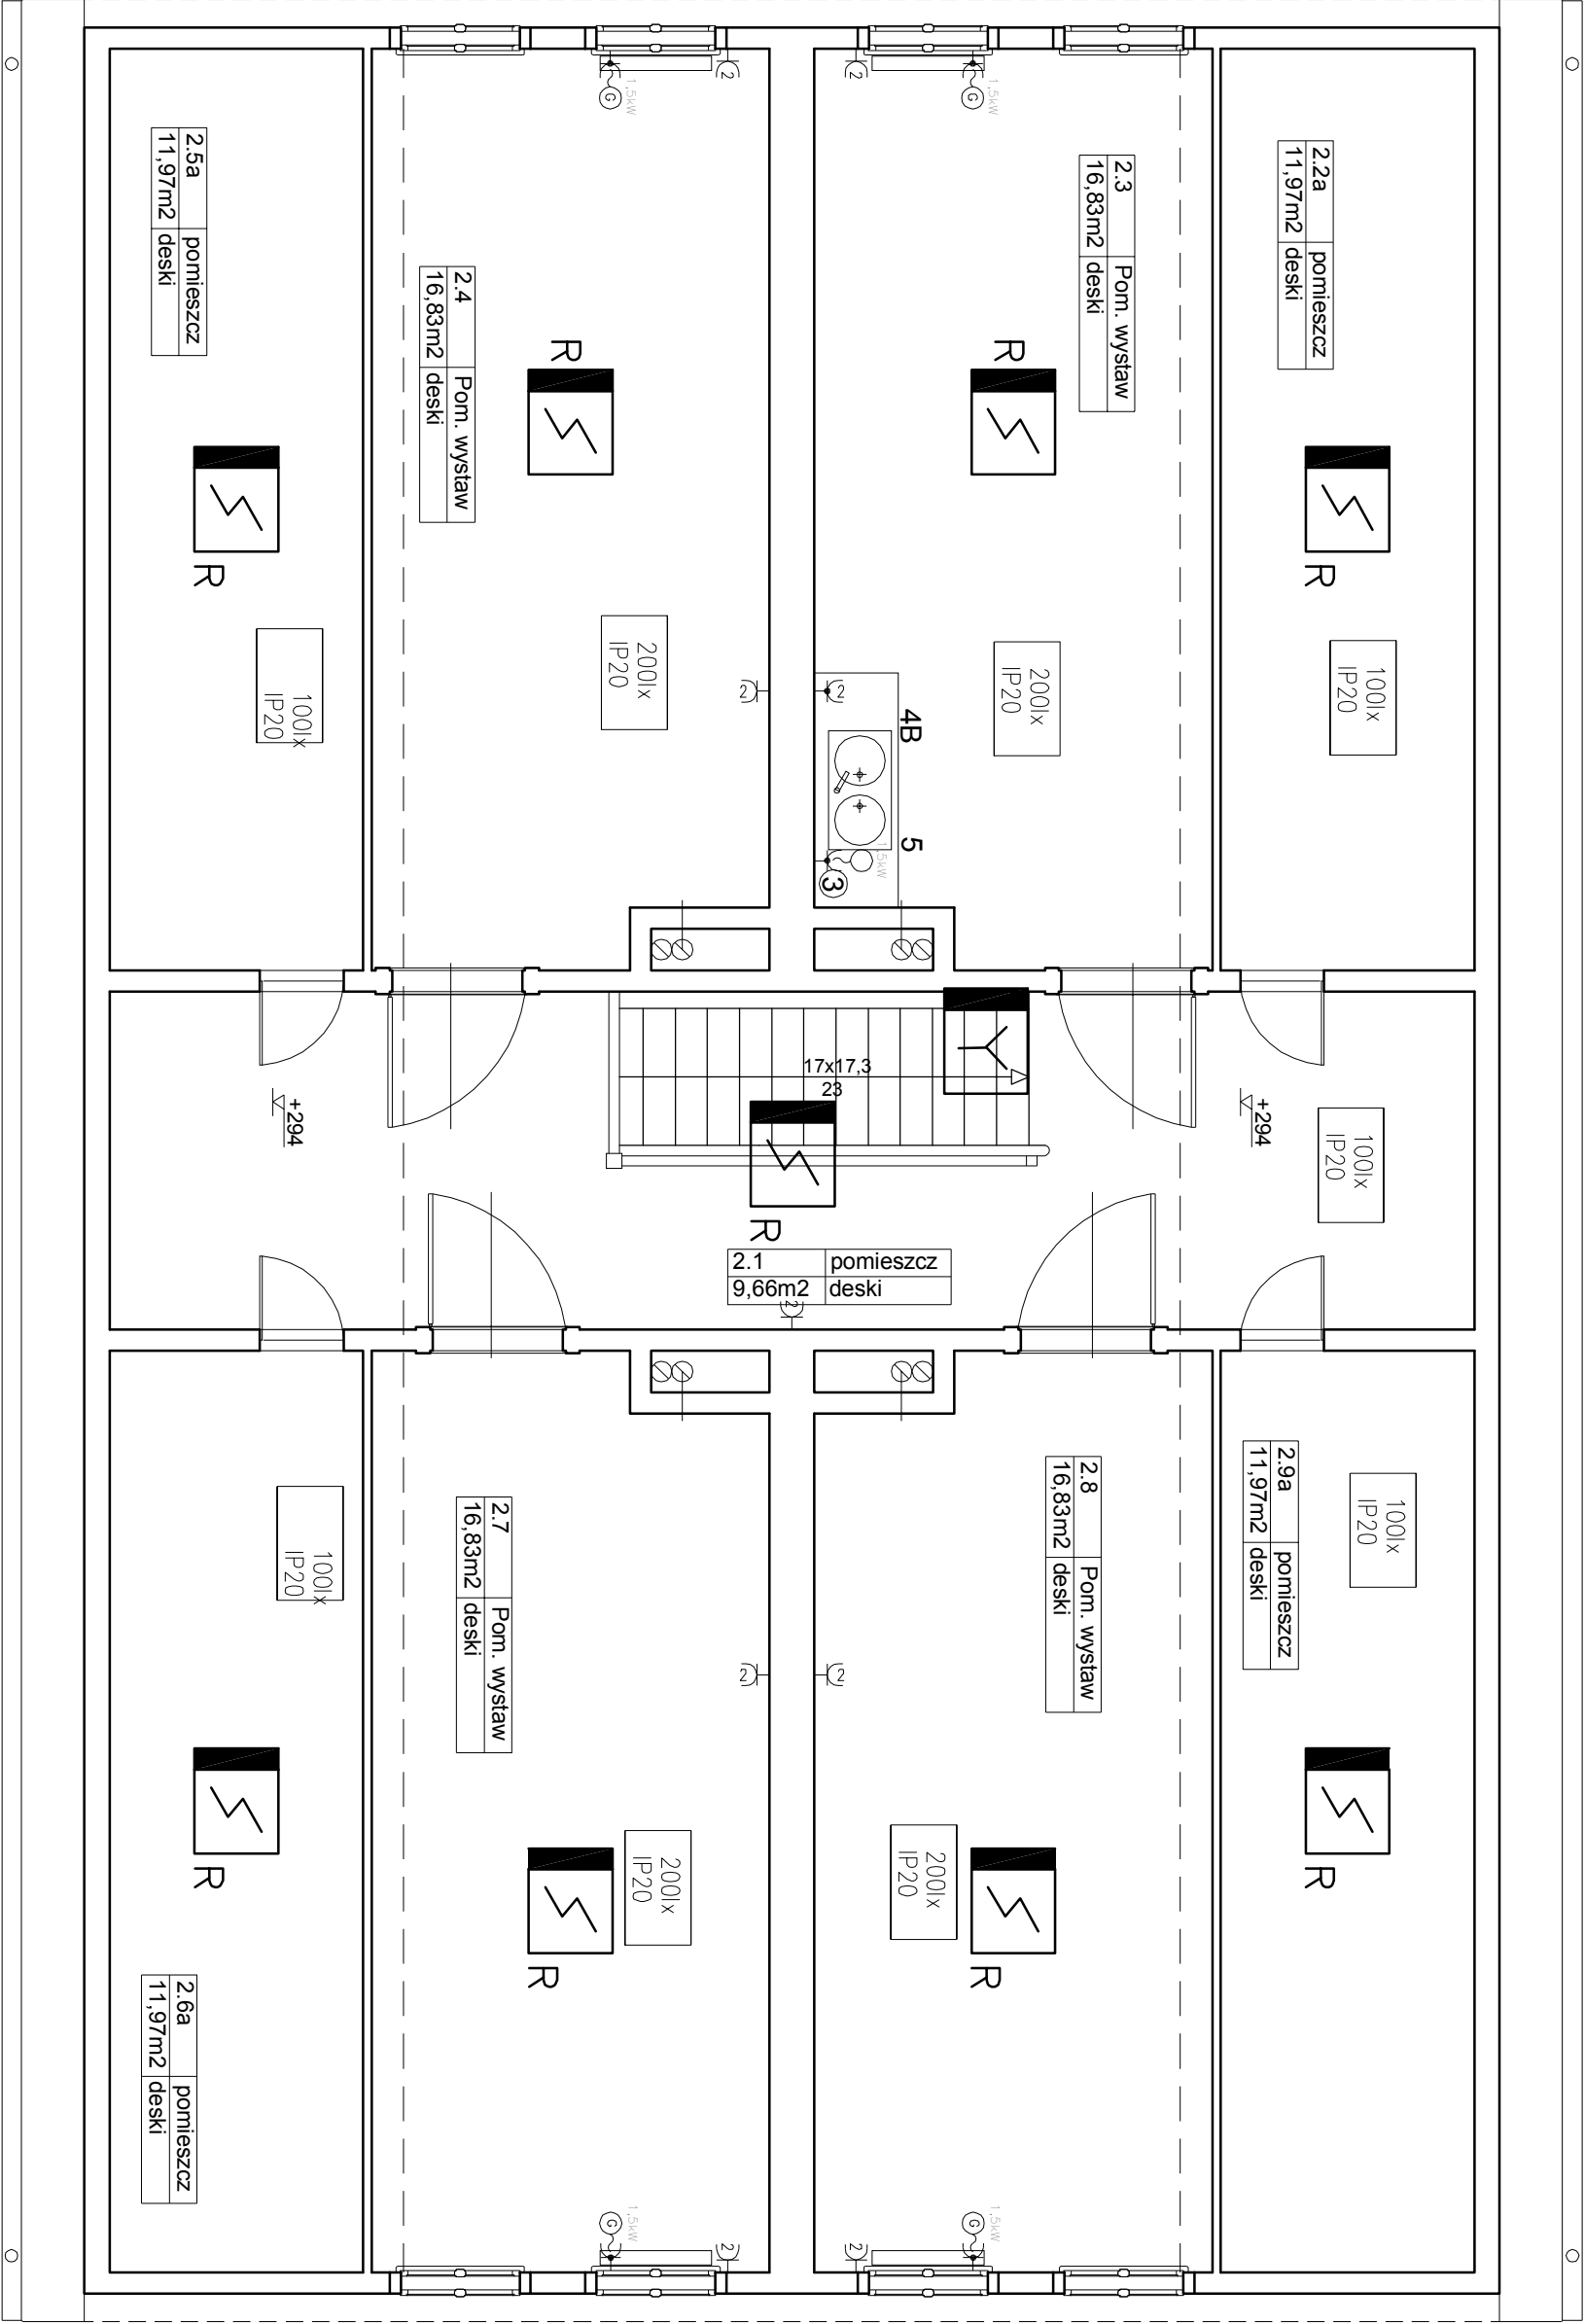

| OZNACZENIA: | |
|-------------|--|
| | Lampa zwisająca |
| | Gniazdo podwójne 2P+Z 16A/230V, IP20/44 |
| | Gniazdo pojedyncze 2P+Z 16A/230V, IP20/44 |
| | Gniazdo do podłączenia grzejnika elektrycznego 16A/230V, IP20/44, h=0,5m |
| | Gniazdo do podłączenia elektrycznego podgrzewacza wody 16A/230V, IP20/44, h=0,5m |
| | Wpuszcznik do podłączenia wkładu piece kotłowego 16A/Z, 400V |
| | Gniazdo wtykowe 16A/Z, 400V, IP44 |
| | Przełącznik główny wyłącznika PPOZ |
| | Centrala systemu sygnalizacji pożaru |
| | Tablica elektryczna |
| | Przewód odprowadzający – drut DfE ø8mm doprowadzony do złącza kontrolnego |
| | Złoty poziomy – drut DfE ø8mm |
| | Przewód odprowadzający, złącza kablowe |
| | Zbiornik szyny uziemień |
| | Uziemienie elektryczne budynku – system FzZn 25x4mm/Ru<100 mm |

33_03

Jednostka projektowa:
grupa 33_03, Anita Luniak, Teresa Mironińska
ul. Parkowa 25/304, 51-616 Wrocław
tel./fax (71) 348 82 85, +48 502 022 630, +48 506 100 608

| temat | | data | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKÓW SKANSENU ŁÓDZKIEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ | | III 2009 | |
| inwestor | MASTO ŁÓDŹ 90 004 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104 | vol. | PB |
| adres inwestycji | CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICWA 93-046 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 282. | branża | E, SAP |
| PROJEKTANCI: | | | |
| 1. mgr inż. arch. Anita Luniak | upr. 861/01/DJUV | branża | architektura |
| 2. mgr inż. arch. Teresa Mironińska | upr. 421/83/WBP | architektura | architektura |
| 3. dr inż. Maciej Mirch | upr. 16/6/WMP | konstrukcja | konstrukcja |
| 4. mgr inż. Elżbieta Baster | upr. 324/90/UW | inst. sanitarne | inst. sanitarne |
| 5. mgr inż. Katarzyna Staszek | upr. 277/90/WK | inst. elektryczne | inst. elektryczne |
| 6. mgr inż. Anna Borowska | D/144/190/95 | inst. SAP | inst. SAP |
| SPRAWOZDAWCY: | | | |
| 1. mgr inż. Bartłomiej Luniak | upr. OKK/UB/07/06 | architektura | architektura |
| 2. dr inż. Aleksander Trochanowski | upr. 1565/92/UW | konstrukcja | konstrukcja |
| 3. mgr inż. Agnieszka Podgórni | upr. 248/02/UW | inst. sanitarne | inst. sanitarne |
| 4. mgr inż. Józef Paweł Przybylski | upr. 1105/DOS/05 | inst. elektryczne | inst. elektryczne |
| rysunek | | skala | 1:50 |
| BUDYNEK NR 4 (z ul. Wólczańskiej) | | index | nr rysunku |
| RZUT PIĘTTRA | | E_4_02 | |

BUDYNEK NR 4 - RZUT PODDASZA