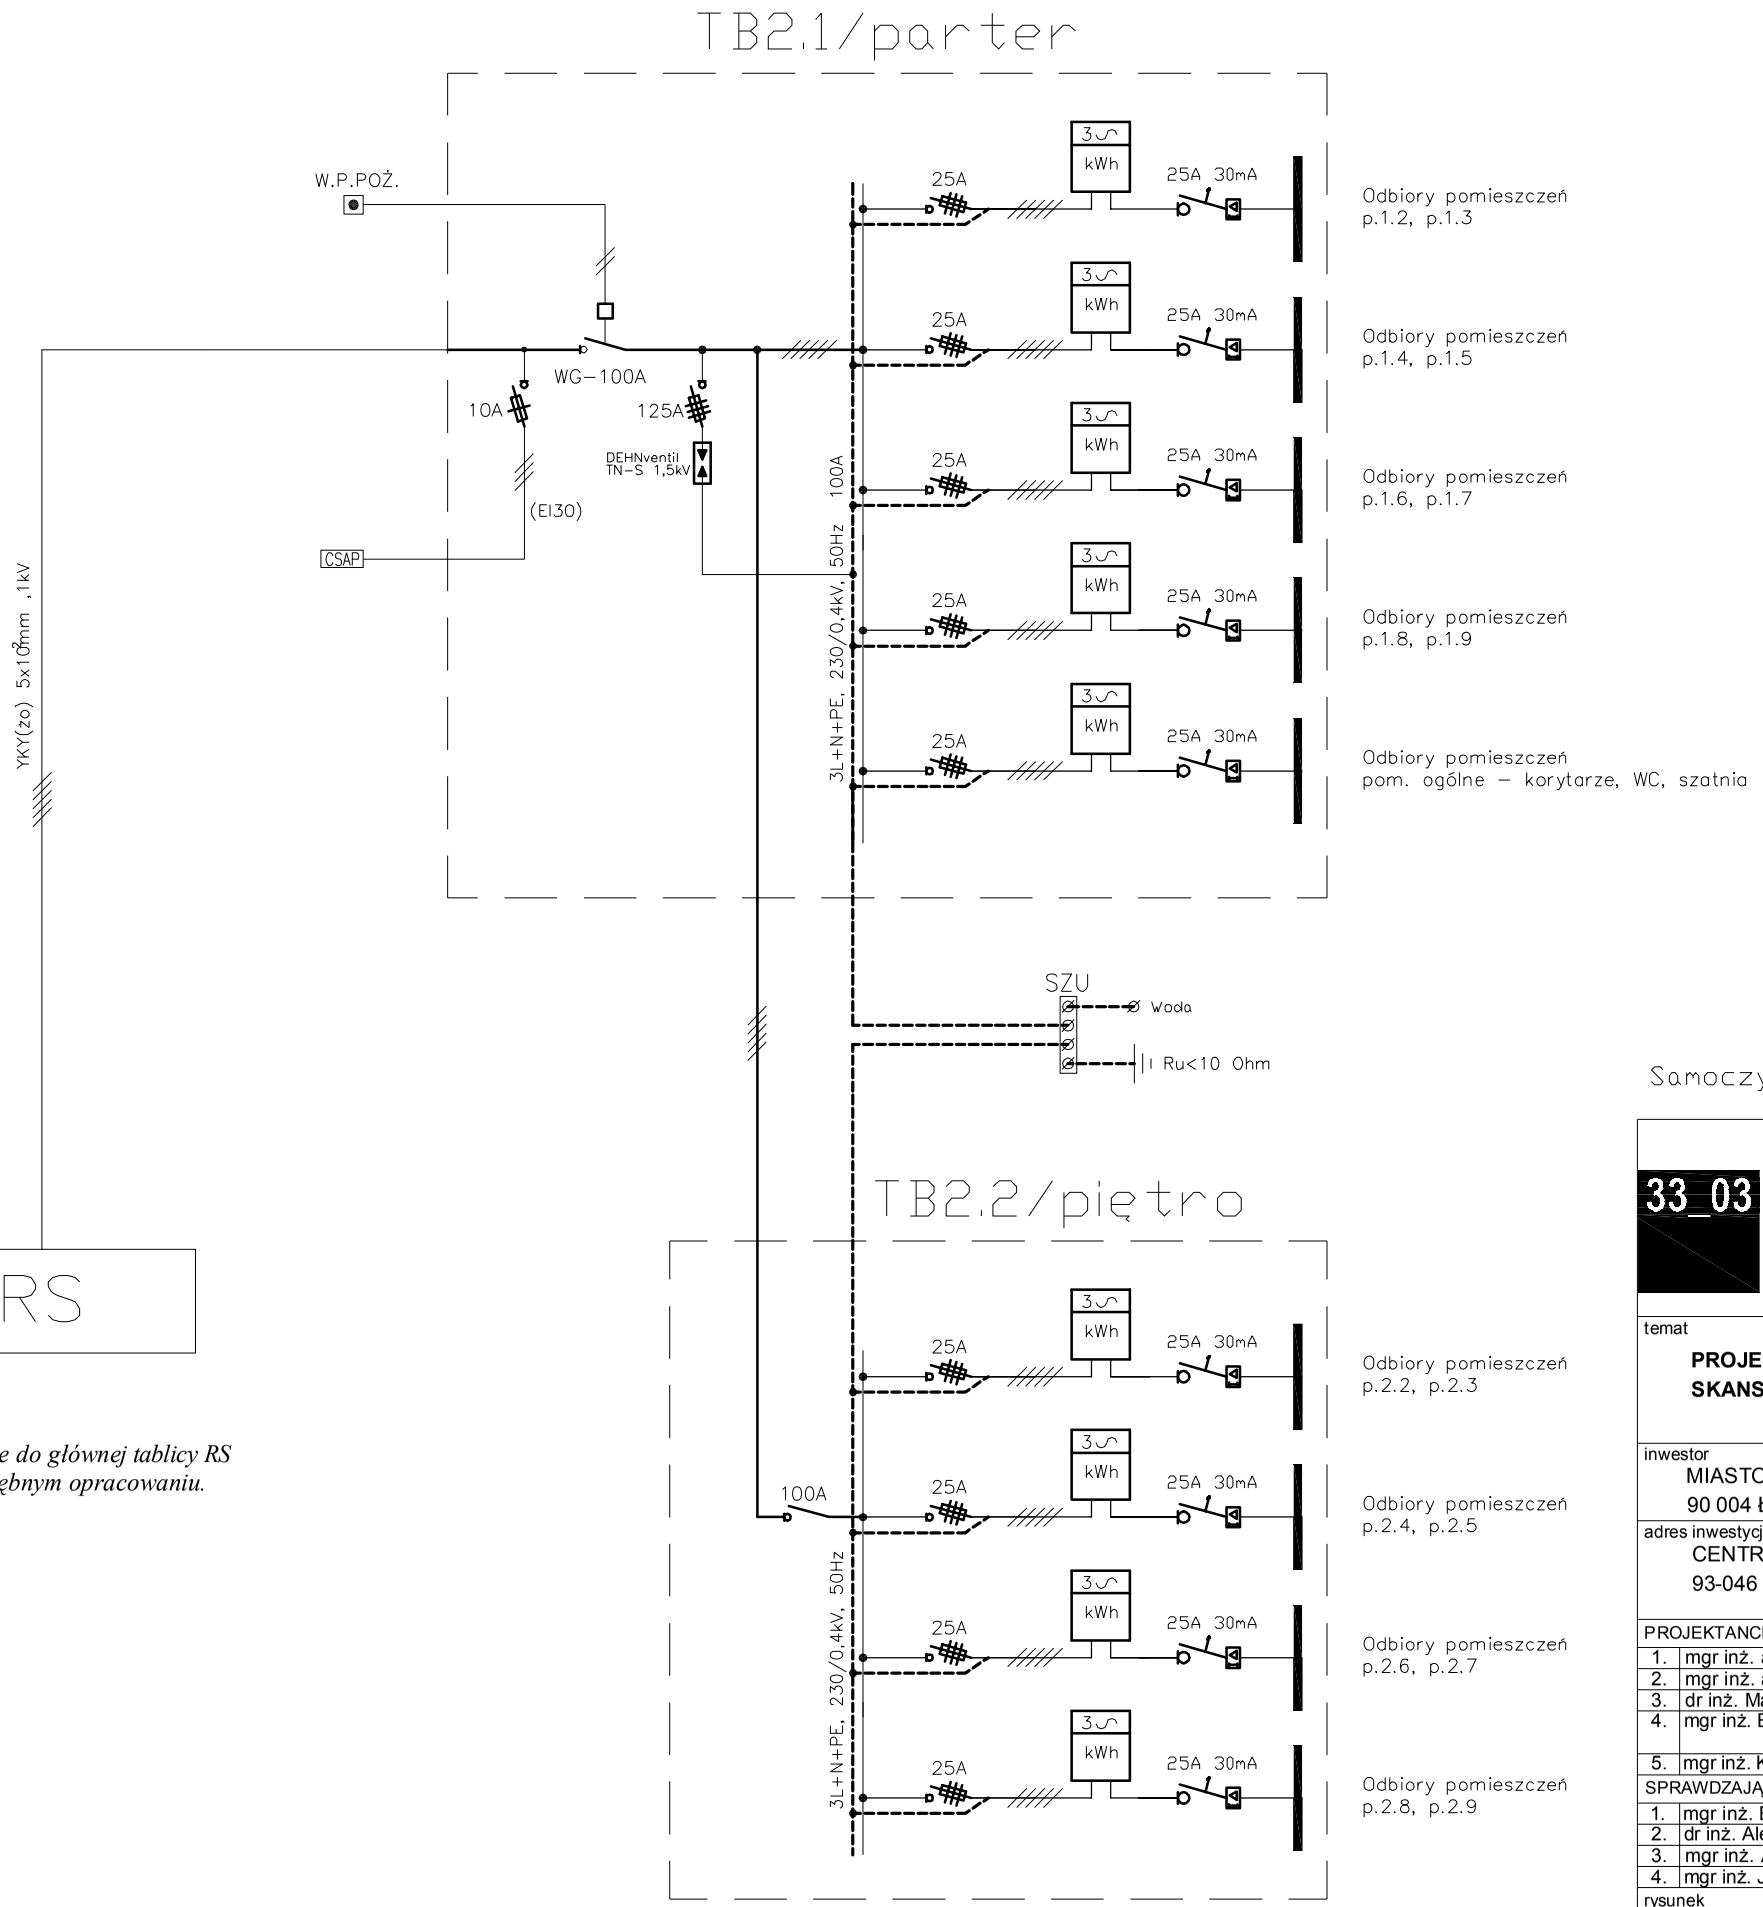

RS

UWAGA :
Podłączenie do głównej tablicy RS ujęto w odrębnym opracowaniu.

Bilans mocy:

Moc zainst. Pi = 40kW

Moc zapotrzeb. Pz = 18kW

TN–S

Samoczynne wyłączanie zasilania/wyłączniki różnicowoprądowe

33_03

jednostka projektowa:
grupa 33_03. Anita Luniak_Teresa Mromlińska
ul. Parkowa 25/304, 51-616 Wrocław
tel./fax (71) 348 82 85; +48 502 022 630; +48 505 100 608

temat
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKÓW SKANSENU ŁÓDZKIEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

data
III 2009

inwestor
MIASTO ŁÓDŹ
90 004 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA104

vol. | stadium: **PB**

adres inwestycji
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
93-046 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 282.

branża: **E**

PROJEKTANCI:			branża
1.	mgr inż. arch. Anita Luniak	upr. 861/01/DUW	architektura
2.	mgr inż. arch. Teresa Mromlińska		architektura
3.	dr inż. Maciej Minch	upr. 421/83/WBPP	konstrukcja
4.	mgr inż. Elżbieta Bester	upr. 16/79/WBPP upr. 324/90/UW	inst. sanitarne
5.	mgr inż. Krystyna Stanclik	upr. 44077/Wwm	inst. elektryczne
SPRAWDZAJĄCY:			
1.	mgr inż. Bartłomiej Luniak	upr. OKK/UpB/01/06	architektura
2.	dr inż. Aleksander Trochanowski	upr. 1565/92/UW	konstrukcja
3.	mgr inż. Agata Podgórni	upr. 248/02/UW	inst. sanitarne
4.	mgr inż. Jarosław Przybysz	upr. 1105/DOŚ/05	inst. elektryczne

rysunek
Schemat rozdziału energii
BUDYNEK NR 2 (z ul. Mazowieckiej 61)

skala

Index | nr rysunku: **E2**