


Bilans mocy:
Moc zainst. $P_i = 33\text{kW}$
Moc zapotrzeb. $P_z = 15\text{kW}$

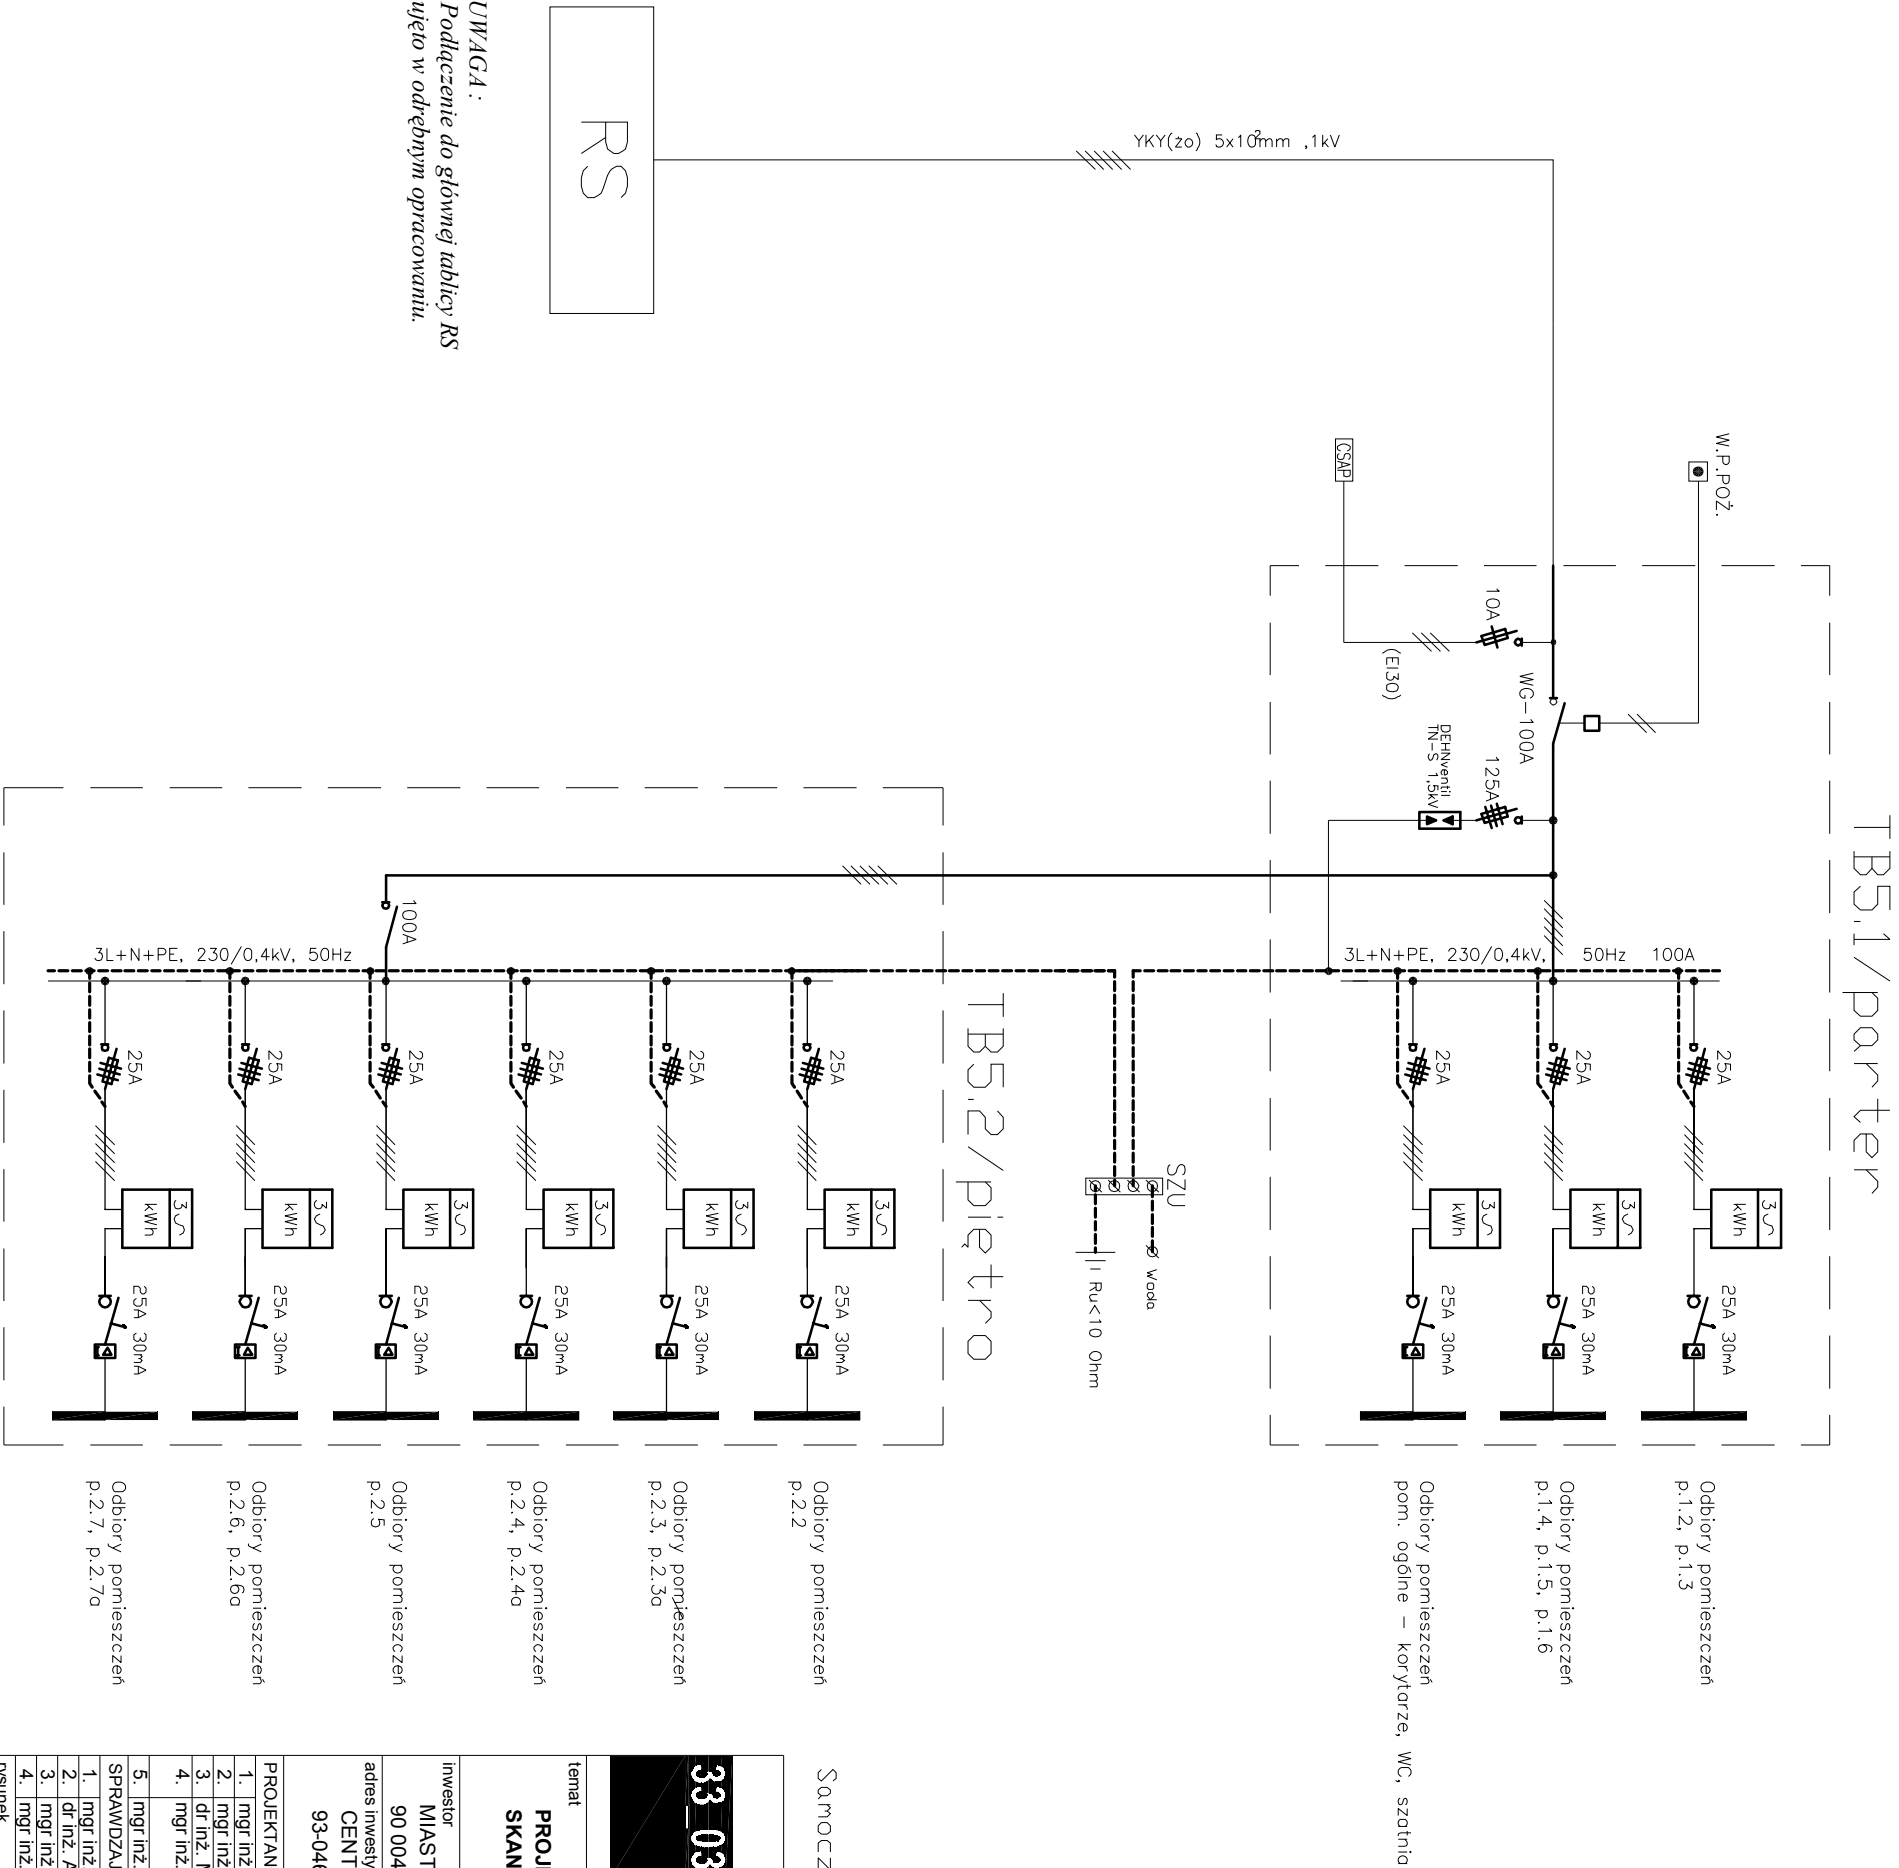

UWAGA:
Podłączenie do głównej tablicy RS
ujęto w odrębnym opracowaniu.

<div>33_03</div>		jednostka projektowa: grupa 33_03, Anita Luniak, Teresa Mromińska ul. Parkowa 25/304, 51-616 Wrocław tel/fax (71) 348 82 85, +48 502 022 630, +48 505 100 608	
Temat		data	
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKÓW SKANSENU ŁÓDZKIEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ		III 2009	
Inwestor	MIASTO ŁÓDŹ 90 004 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104	vol.	stadium
adres inwestycji	CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENICTWA 93-046 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 282.	branża	PB
		E	
PROJEKTANCI:		branża	
1. mgr inż. arch. Anita Luniak		architektura	
2. mgr inż. arch. Teresa Mromińska		architektura	
3. dr inż. Maciej Minich		konstrukcja	
4. mgr inż. Elzbieta Bestler		inst. sanitarne	
5. mgr inż. Krystyna Stancik		inst. elektryczne	
SPRAWDZAJĄCY:			
1. mgr inż. Bartłomiej Luniak		architektura	
2. dr inż. Aleksander Trochanowski		konstrukcja	
3. mgr inż. Agata Podgórn		inst. sanitarne	
4. mgr inż. Jarosław Przydyśz		inst. elektryczne	
rysunek		skala	
Schemat rozdziалу energii			
BUDYNEK NR5 (z ul. Mazowieckiej 47)			
Index		nr rysunku	
		E5	

Schemat rozdziału energii
BUDYNEK NR5 (z ul. Mazowieckiej 47)